



RedLINK® 3.0 Indoor Air Sensors For T10 and T10+ Pro Smart Thermostats

C7189R3002

C7189R2002

Quick Start Guide



2xAAA (1.5 V each) per sensor
2xAAA (1.5 V chaque) par détecteur
2xAAA (1.5 V cada una) por sensor

Détecteurs de température intérieure RedLINK® 3.0 pour thermostats intelligents T10 et T10+ Pro

C7189R3002

C7189R2002

Guide de démarrage rapide

Sensores de aire interior RedLINK® 3.0 de los termostatos inteligentes T10 y T10+ Pro

C7189R3002

C7189R2002

Guía de inicio rápido

resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-633-3991
33-00430EFS-05 M.S. Rev. 01-22 | Printed in United States

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell

International, Inc.
Este producto
es fabricado
por Resideo
Technologies, Inc. y
sus afiliados.



33-00430EFS-05

Getting Started - Read before installing.


To link the sensor to the T10 or T10+ thermostat please follow the steps below on the thermostat.

1



Open the Menu

2



Tap "Devices & Sensors"

3




Tap "Add"

M38790

4 Follow the on-screen instructions

Placement Tips

- DO place about 5 feet above the floor.
- DO place on inside walls.
- DON'T place behind furniture or doors.
- DON'T place in direct sunlight.
- DON'T place above air vents.

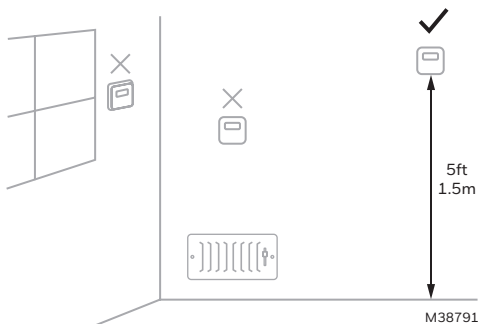

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Démarrage - Lire avant l'installation.

Suivre les étapes ci-dessous sur le thermostat T10 ou T10+ pour lui associer un détecteur.

1



Ouvrez le menu.

2



Appuyez sur
« Devices & Sensors »
(Appareils et détecteurs).

3




Appuyez sur
« Add » (Ajouter).

M38790

4 Veuillez suivre les directives à l'écran.

Conseils pour le positionnement


- Placer à environ 1,5 m (5 pi) du plancher.
- Placer sur un mur intérieur.
- NE PAS placer derrière un meuble ou une porte.
- NE PAS placer directement au soleil.
- NE PAS placer près de bouches d'air.

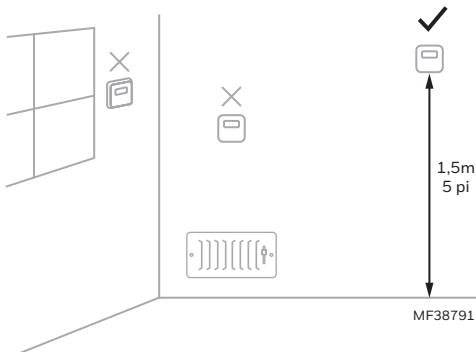

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ou cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et (2) cet équipement ou cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable.

Inicio - Leer antes de instalar.


Para enlazar el sensor al termostato T10 o T10+ favor de seguir los siguientes pasos en el termostato.

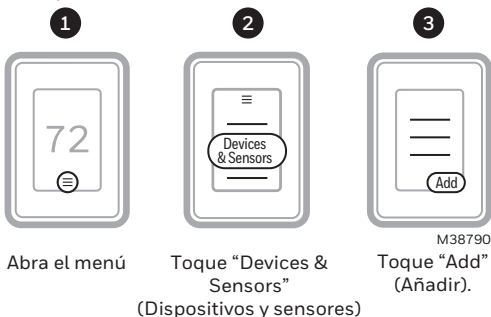

4 Siga las instrucciones en la pantalla

Ayuda para la ubicación

- COLOQUE a unos 1.5 metros (5 pies) del piso.
- COLOQUE en las paredes interiores.
- NO coloque detrás de muebles o puertas.
- NO coloque a la luz solar directa.
- NO coloque sobre ventilaciones de aire.

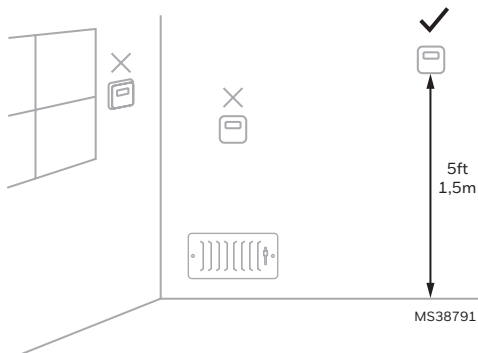

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.